


Узел 1. Наружная стена — пол — обвязка — свая (разрез)

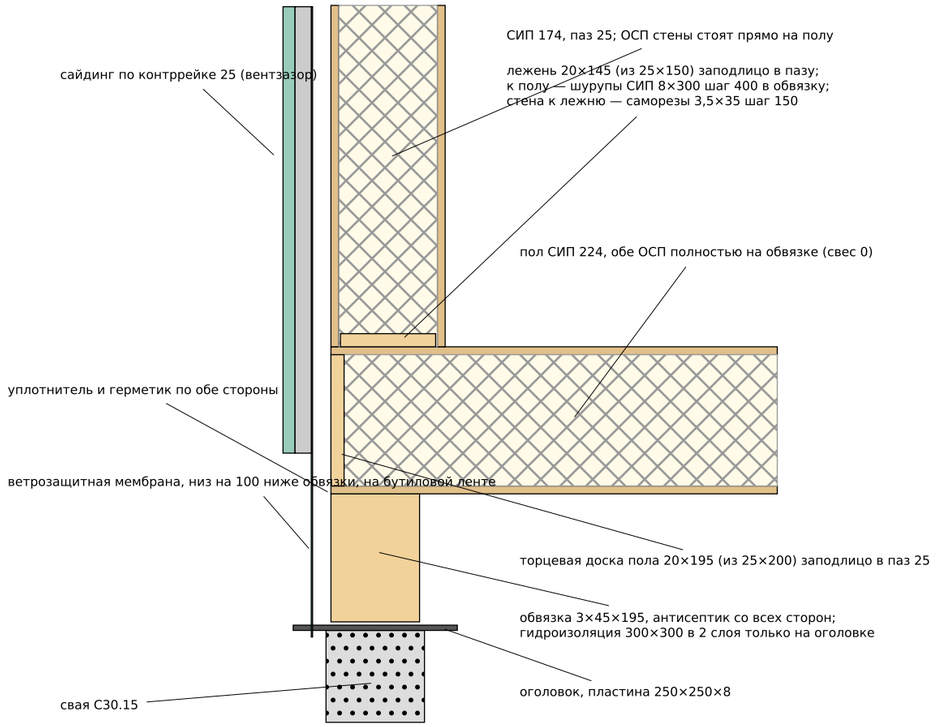


Узел 2. Стык стеновых панелей (план)

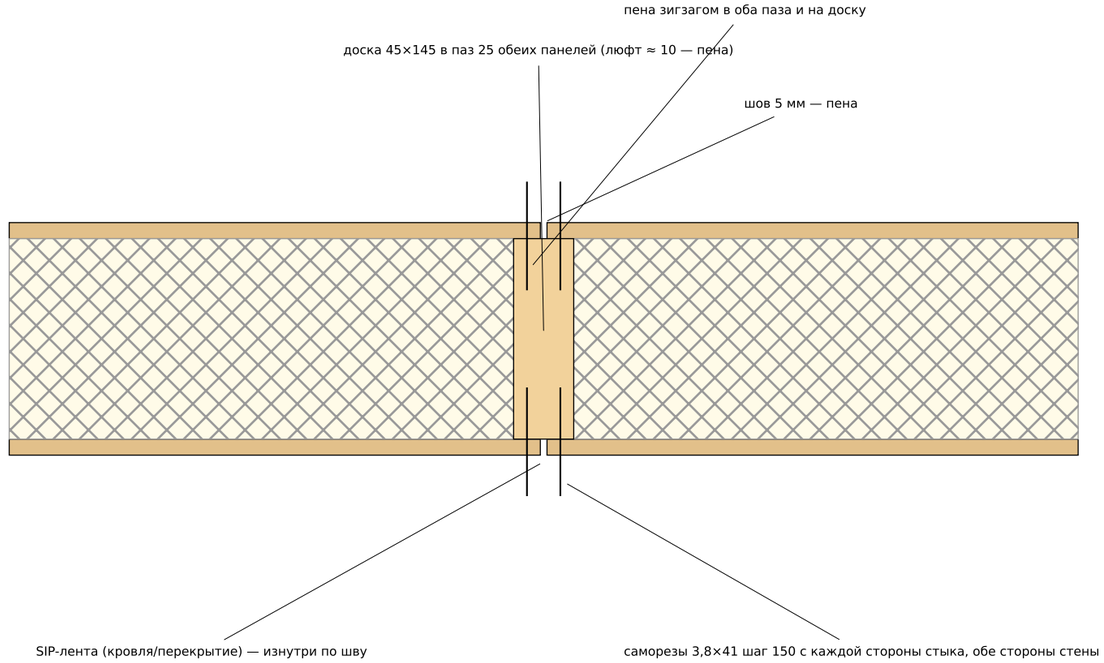

Узел 3. Угол наружных стен (план)

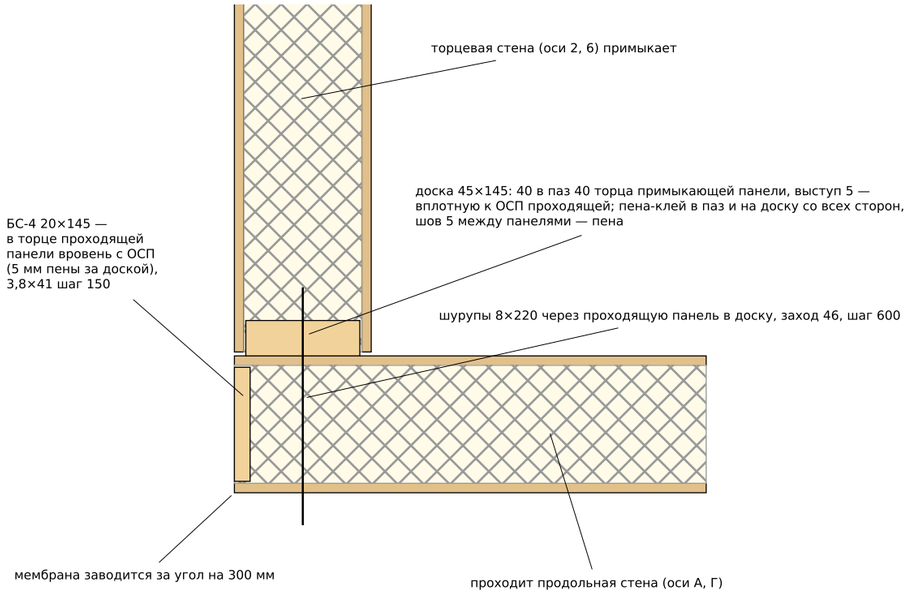

Узел 4. Перемычка над проёмом (разрез)

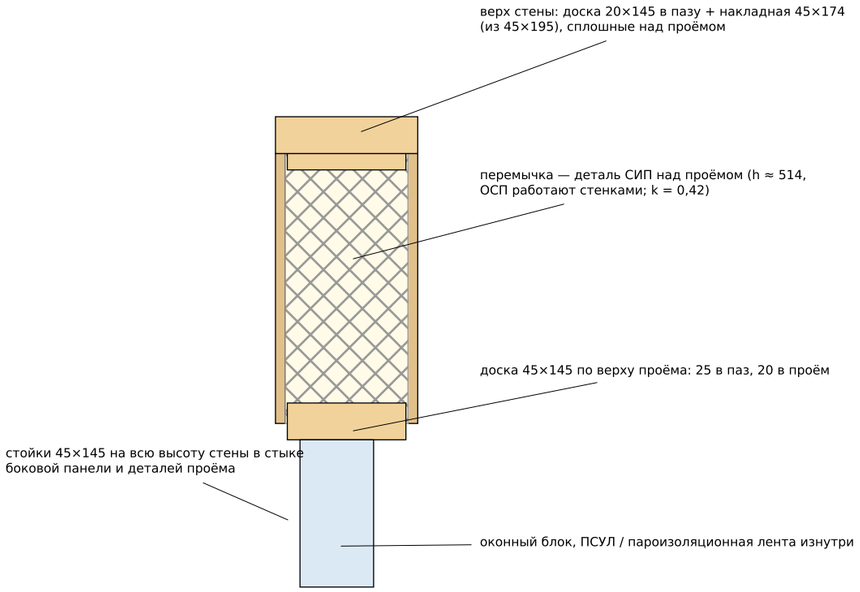


Дом 45 · проект «Дублин» (ГП1) · одноэтажный дом из СИП-панелей


КР — конструктивные решения · по модели ArchiCAD «Дублин план для сметы» (IFC v5.7.7, 14.10.2026)

Узлы 1–4 (паз 25): стена–пол–обвязка, стык панелей, угол, проём	Стадия	Лист
Разработал: агент-архитектор Дом 45 · 08.10.2026 · изм. 1 10.10 паз 25 · 2 14–15.10 проёмы · 3 15.10 коридор · 4 18.10 угол, лежень · 5 конёк · 6 21.10 стыки обвязки Утвердил: _____ (Дом 45)	П	КР-11


Узел 5. Карниз: стена — панель кровли — свес (разрез по шву панелей)

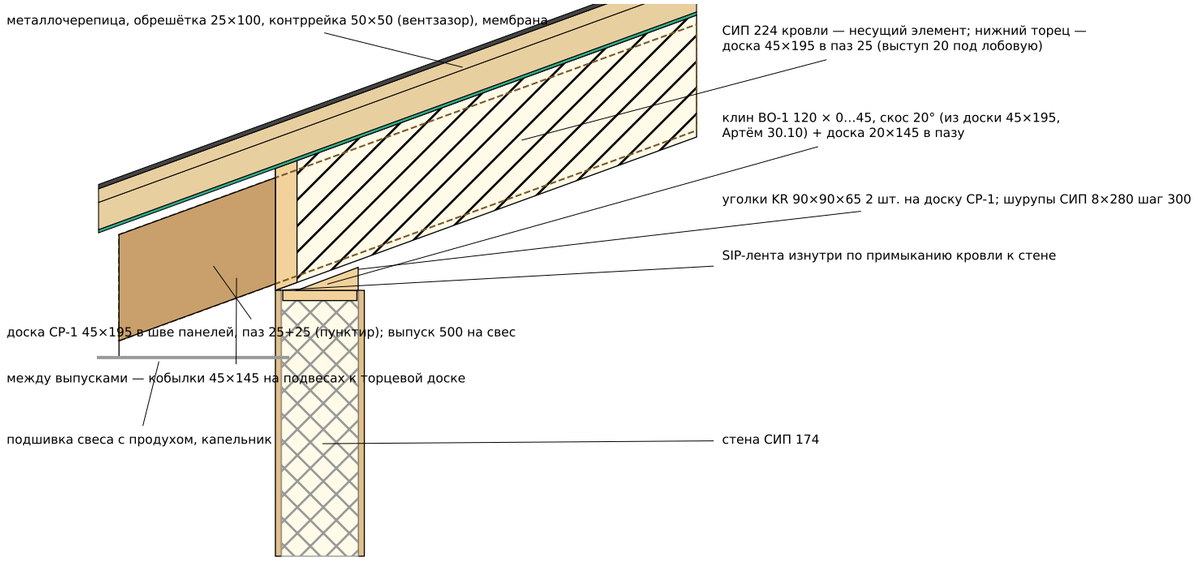


Узел 6. Конёк и прогоны по осям Б, В (разрез поперёк конька)

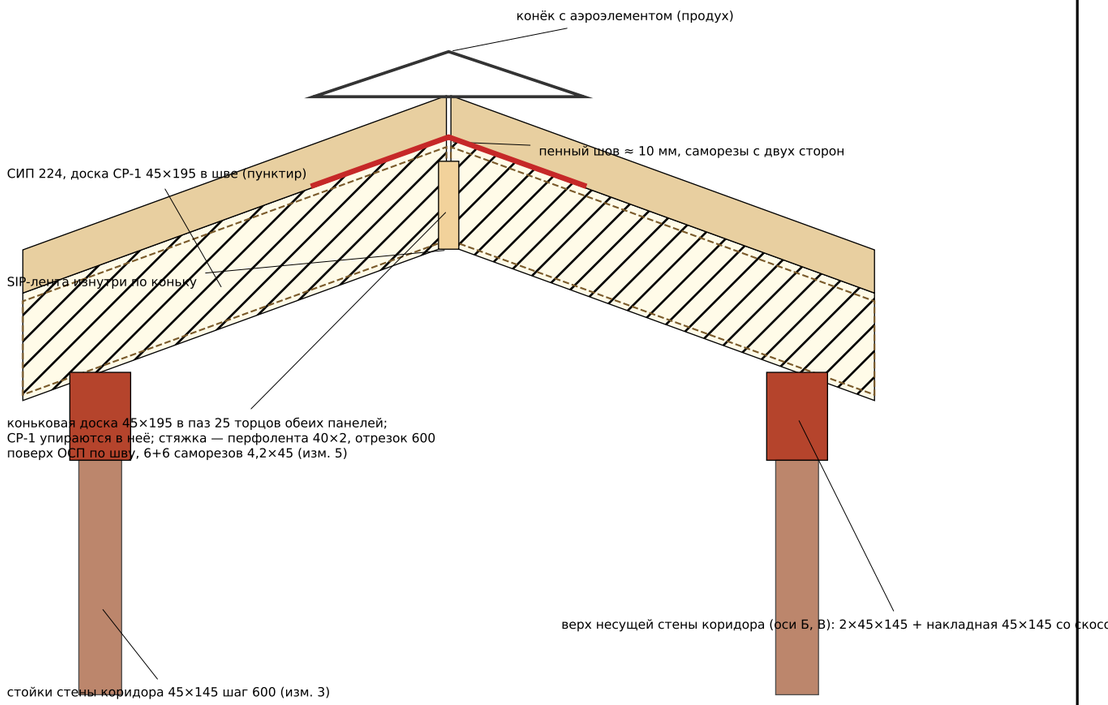

Узел 7. Примыкание навеса террасы к кровле дома (разрез вдоль конька, ось 2)

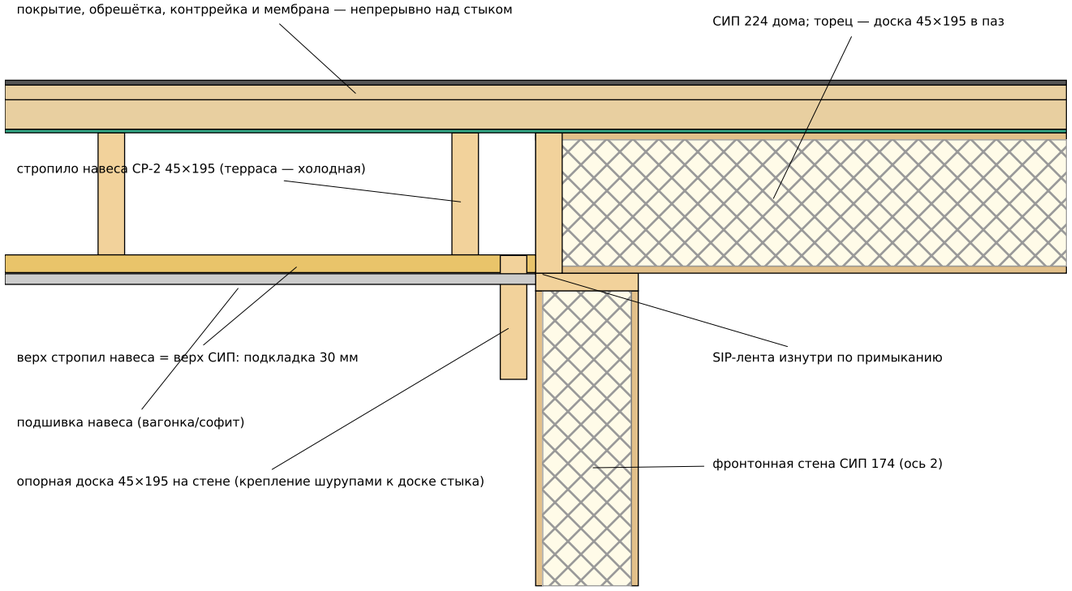

Узел 8. Несущая стена коридора на доске шва пола — обвязка ОБ-2 (оси Б, В; изм. 3)

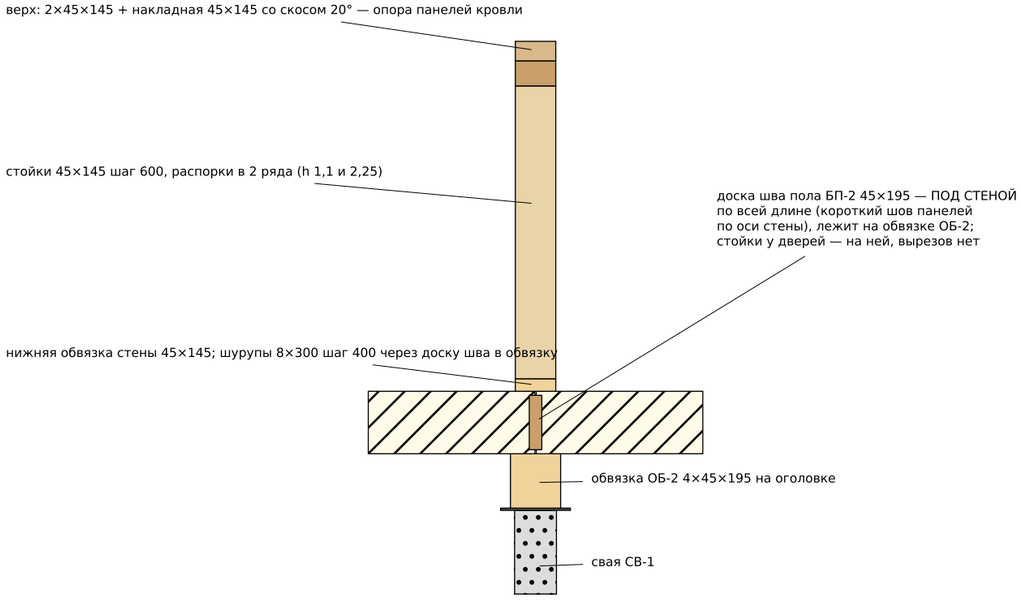

Дом 45 · проект «Дублин» (ГП1) · одноэтажный дом из СИП-панелей

КР — конструктивные решения · по модели ArchiCAD «Дублин план для сметы» (IFC v5.7.7, 14.10.2026)

Узлы 5–8 (паз 25): карниз, конёк и опоры, примыкание навеса, несущая стена коридора


Стадия: П

Лист: КР-12

Разработал: агент-архитектор Дом 45 · 08.10.2026 · изм. 1 10.10 паз 25 · 2 14–15.10 проёмы · 3 15.10 коридор · 4 18.10 угол, лежень · 5 конёк · 6 21.10 стыки обвязки

Утвердил: _____ (Дом 45)

Фронтон по оси 2 над дверью ДП-02: как прогоны ПР-1 опираются на стену

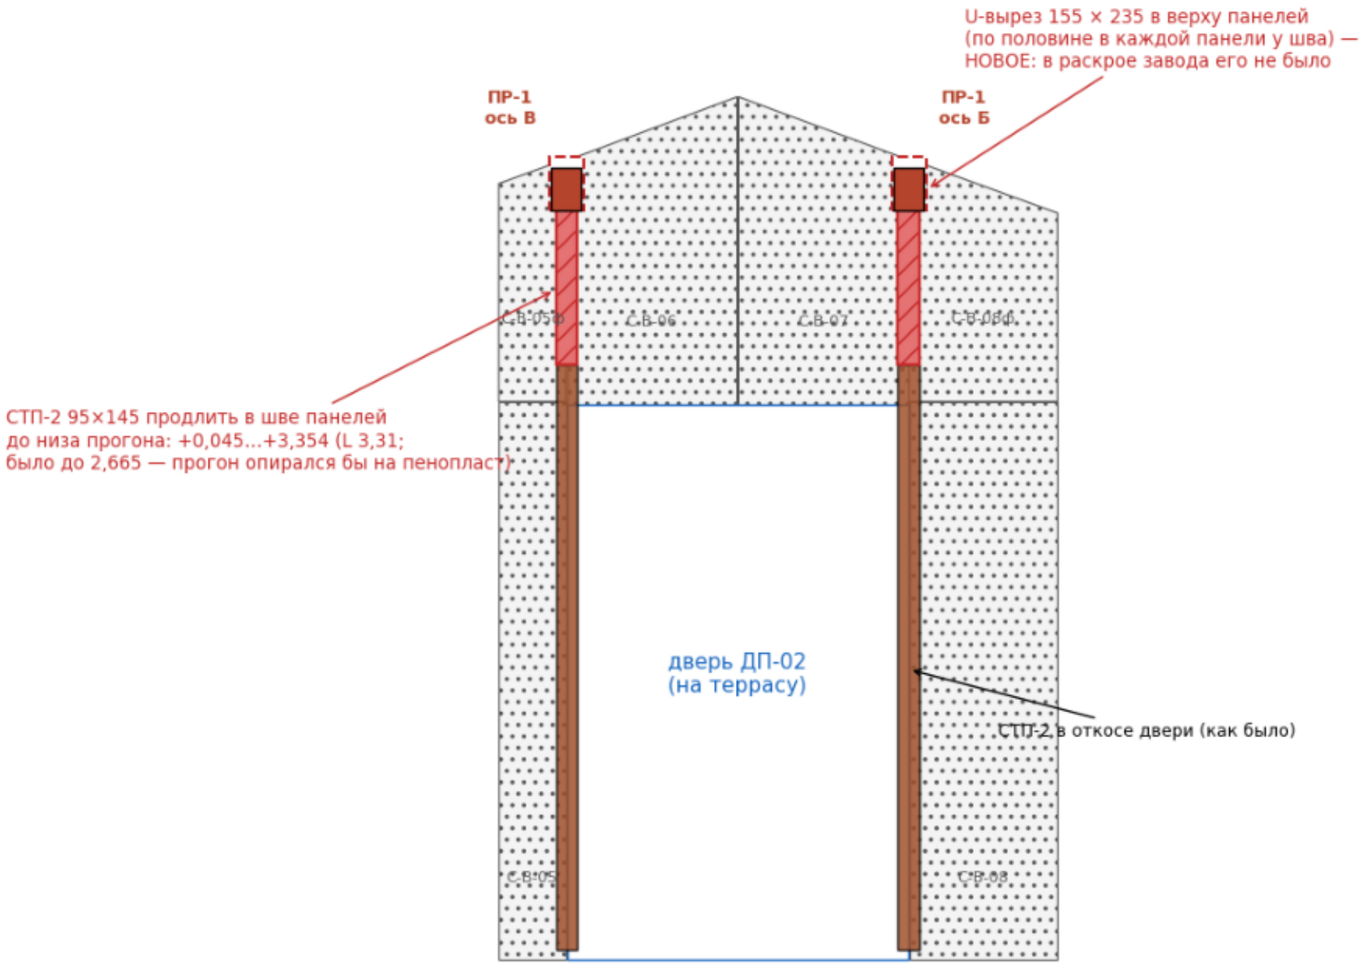

Разрез вдоль прогона по оси Б/В (верх)




Вид изнутри дома на стену по оси 2 (север слева, юг справа); s — от внутреннего угла с осью Г, м. Швы панелей у двери — ровно по осям Б и В (±5 мм).

Узел: конец прогона ПР-1 на торце несущей стены коридора (ось 3) и стык с верхней обвязкой стены

Вид сбоку на верх стены по оси Б у оси 3 (по оси В — так же)

ПР-1 упирается торцом в торец обвязки (стык встык над стойками);
верх ПР-1 = верх накладной на оси стены (≈ +3,55) — панели кровли лежат на обоих

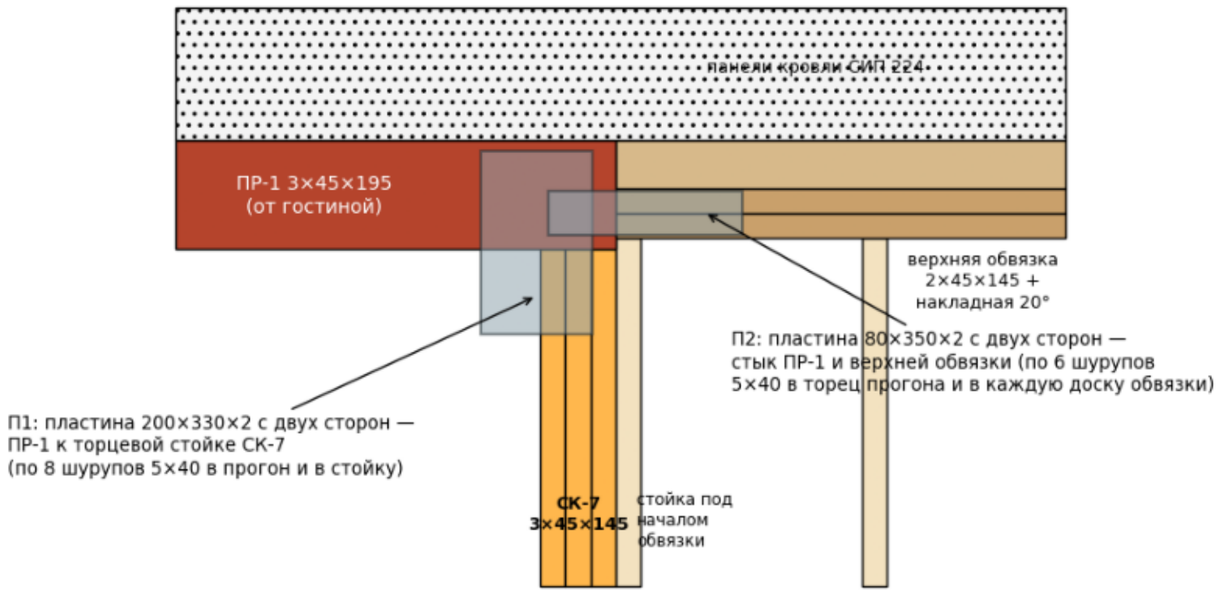

4 доски пакетом вплотную: 3 под прогоном + 1 под обвязкой (прогон 96,541–102,541)

План сверху (кровля снята)

Доски прогона сплотить гвоздями 4×100 шаг 300 вразбежку;
пластины — оцинкованные перфорированные (типа ПС/ПП), шурупы по дереву 5×40
или ершёные гвозди 4×40 во все отверстия по зоне каждого элемента.
Стойка СК-7 — снизу на нижней обвязке и доске шва пола (смятие k 0,58).